


ภาคผนวก ก

ตำแหน่งของถังดับเพลิงในสถานประกอบการ


ตำแหน่งถังดับเพลิงในสถานประกอบการ (ก่อนการปรับปรุง)

การประกอบกิจการโรงงานอันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ อาคาร โรงงานหรือโรงเก็บที่สร้างด้วยวัสดุซึ่ง อาจติด ไฟได้การเก็บวัสดุที่อาจติดไฟได้ต้องมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ตามสภาพขนาดและลักษณะของโรงงานนั้นๆประจำ ไว้ในที่ต่างๆในพื้นที่บริเวณ โรงงานให้หยิบ ใช้ได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 1 เครื่องต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตรโดยอ้างอิงตามกฎหมาย

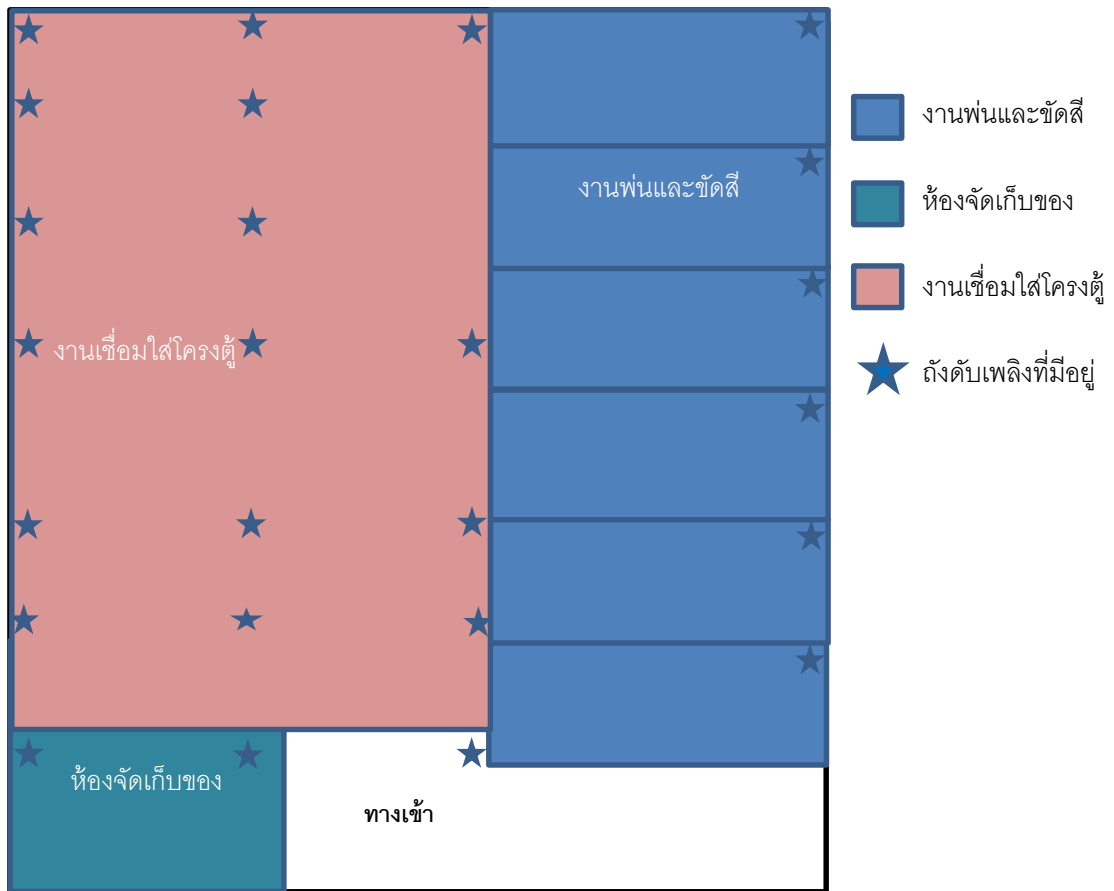

รูปที่ ก-1 แสดงถึงการวางถังดับเพลิงสถานประกอบการ (ก่อนการปรับปรุง)

พื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ หรือ 3,200 ตารางเมตร ดังนั้นต้องมีถึงดับเพลิงทั้งหมด 32 ถัง
 แต่สถานประกอบการมีถึงดับเพลิงอยู่แล้วเพียง 25 ถัง ดังแสดงของเครื่องหมาย ★
 จึงต้องทำการติดตั้งถึงดับเพลิงเพิ่มอีกจำนวน 7 ถัง ดังแสดงในของเครื่องหมาย ▲

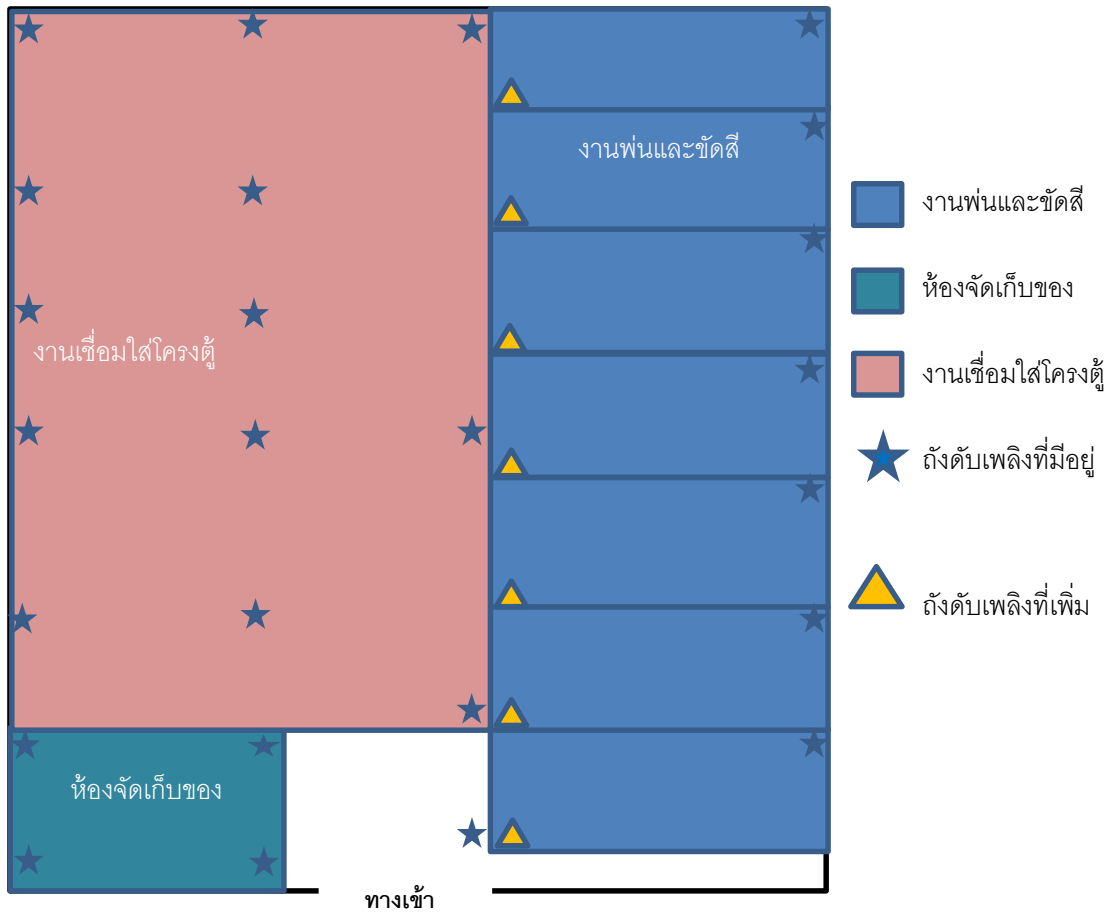

รูปที่ ก-2 แสดงถึงการวางถึงดับเพลิงสถานประกอบการ (หลังการปรับปรุง)